



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

KDM Brno Modrice

Firma / zákazník

Popis projektu

KDM ET200SP wiring standards

Číslo zakázky

EPLAN

Výrobce (firma)

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Název projektu

KDM ET200SP wiring standards

Místo instalace

Osoba odpovědná za projekt

Vytvořeno dne

01.01.2018

Vytvořil

Počet stran 6


			Datum			Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Titulní list		= EDxx
			Zprac..						+
		Zkontr.		KDM ET200SP wiring standards					
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrzeno čím				




**BRNĚNSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.**


00000

List 1
Stránka 1 / 6

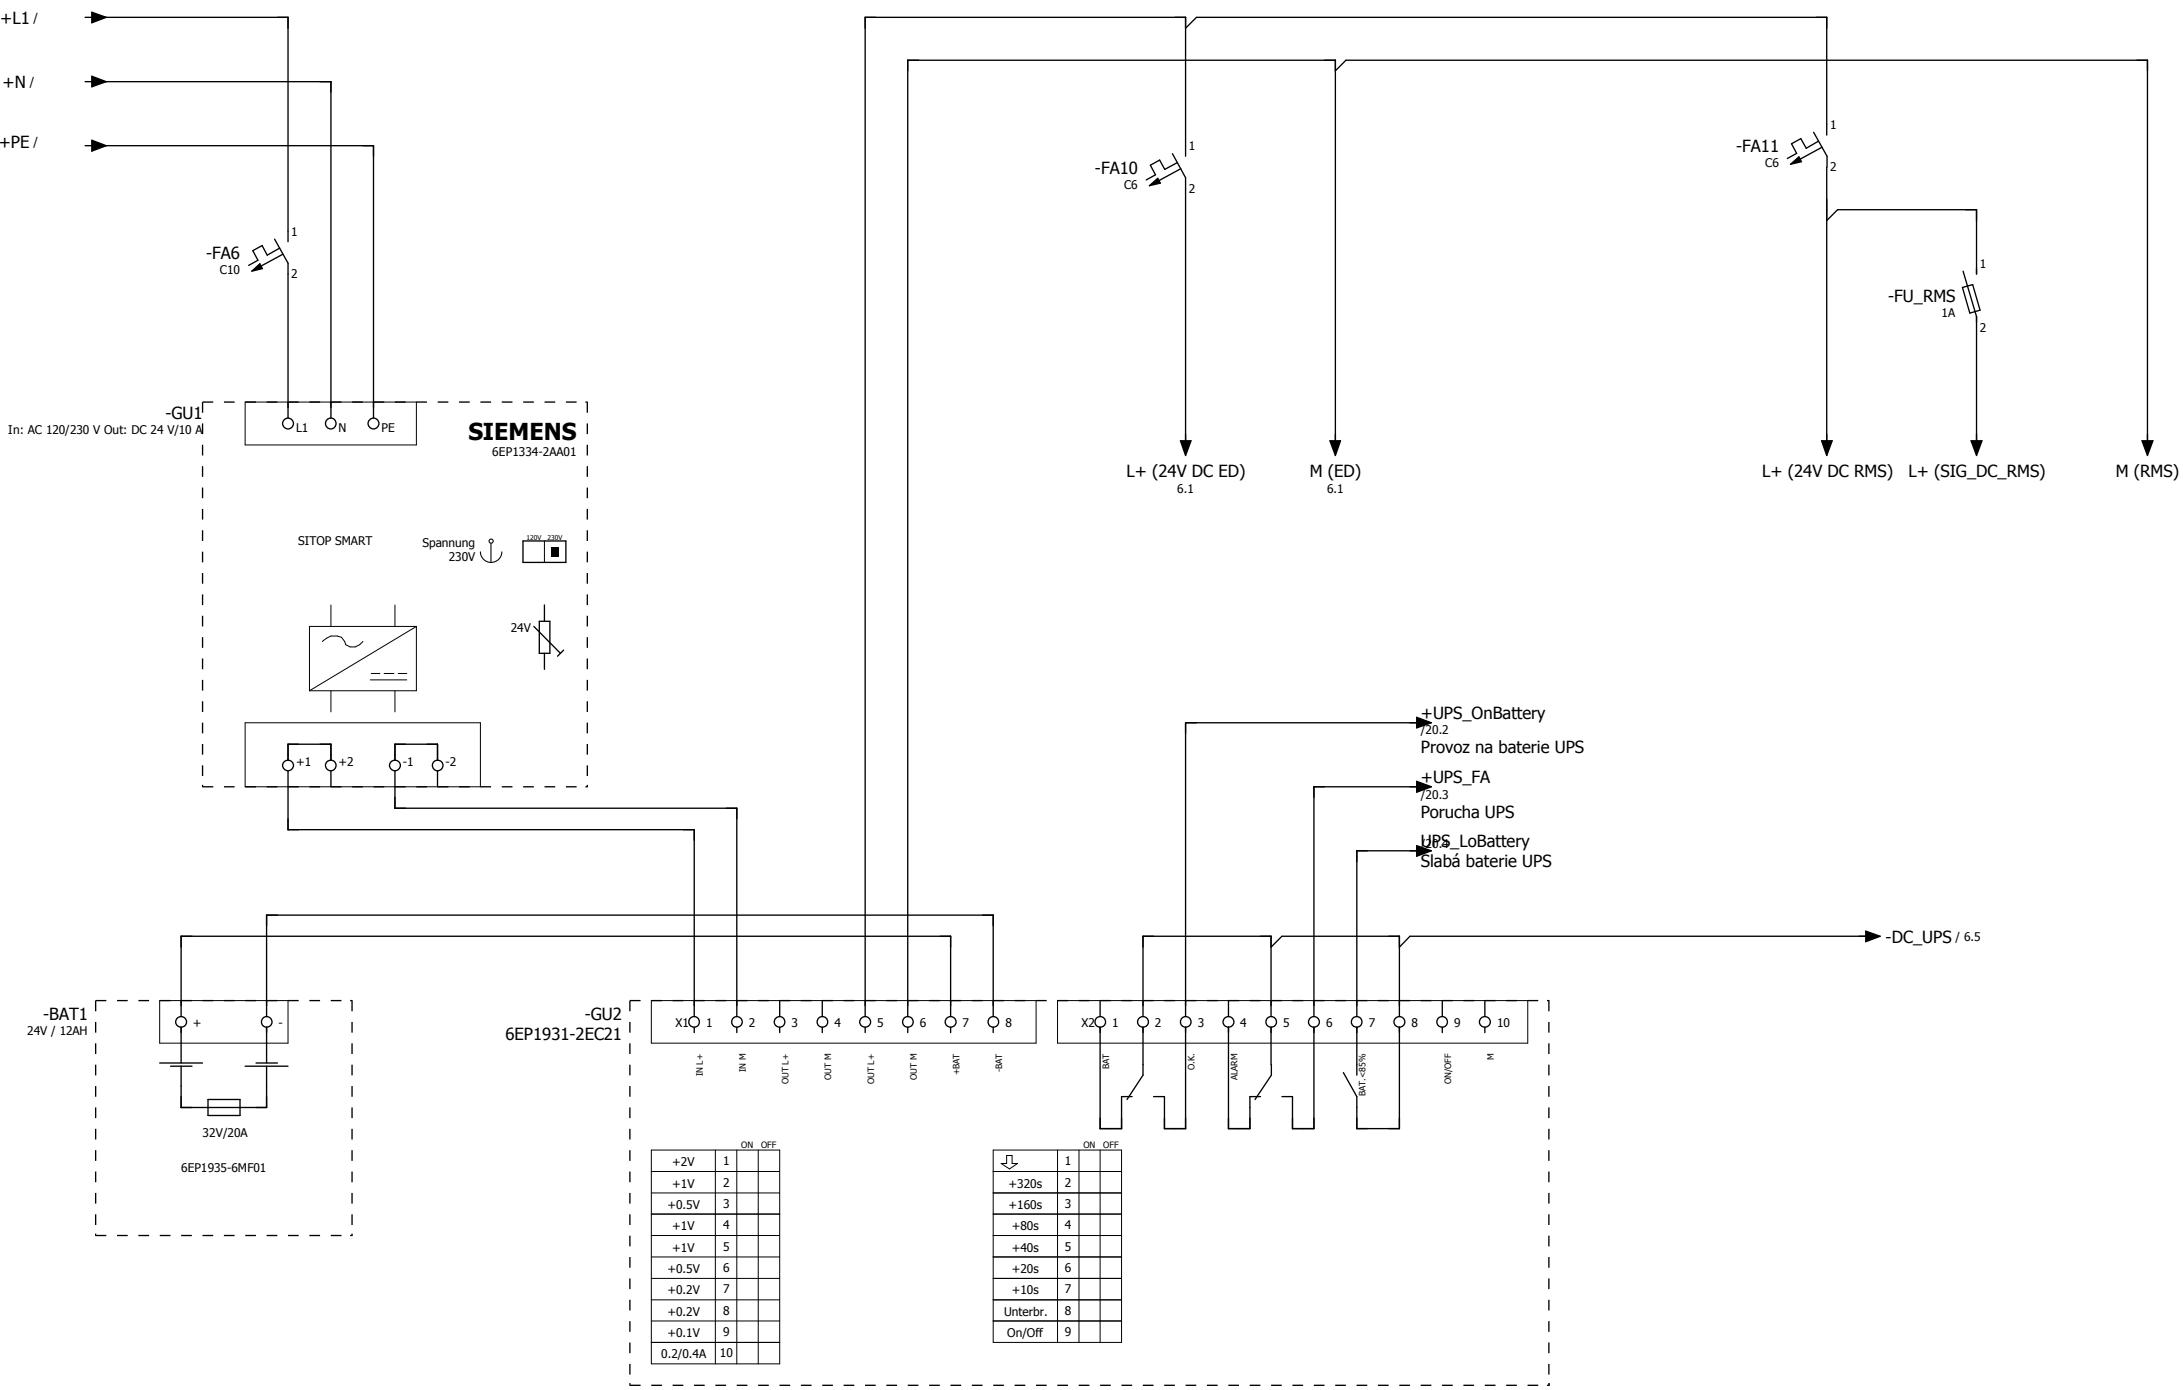

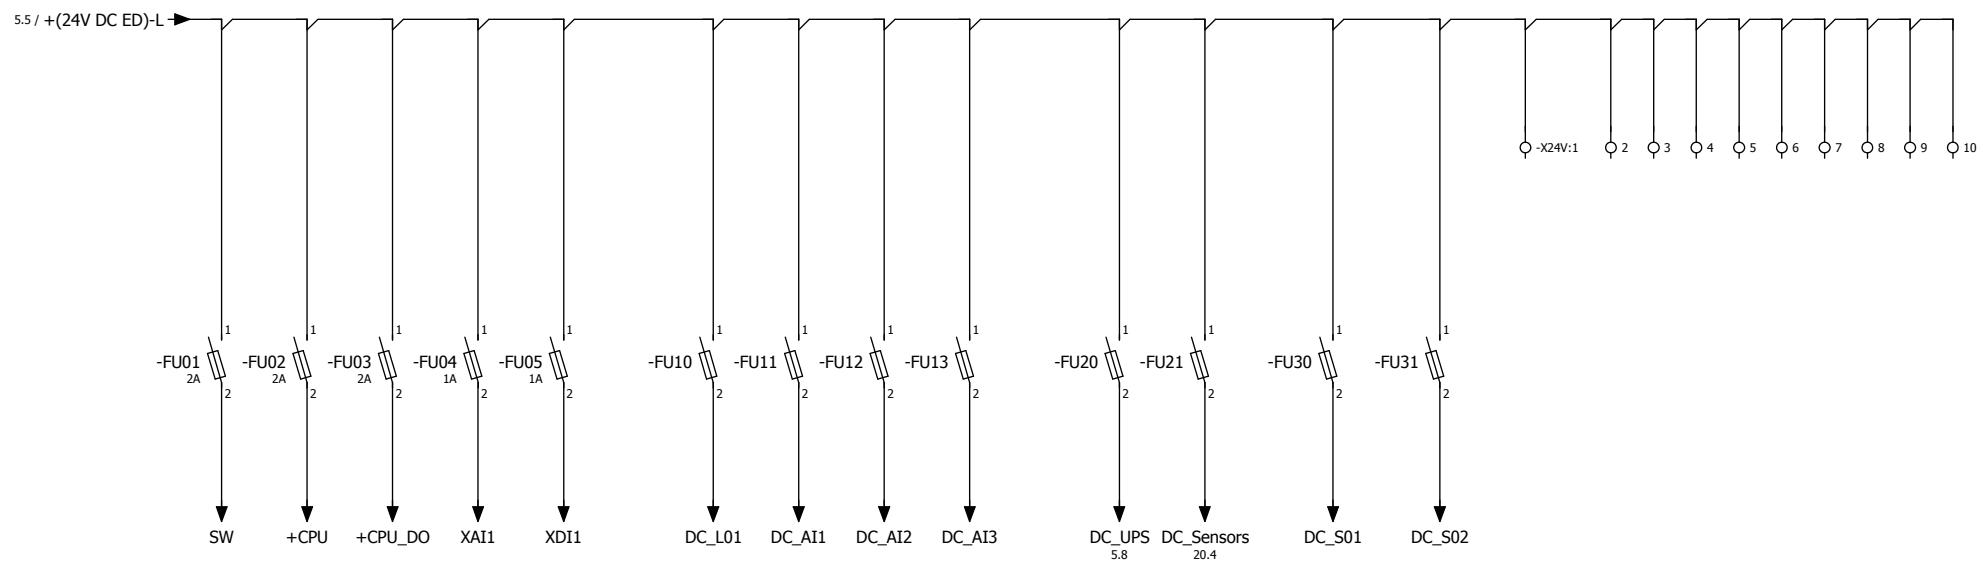

021.PIRCA.102 - Pressure measurement

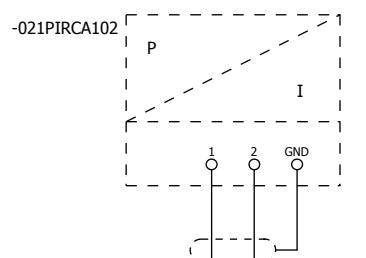

-WS1
JYTY-O 2x1
35 m
BK BN

-FVAI100
Surge protection
Přepěťová ochrana

-?XAI1
-?PE1

-FU100
250 mA

M / 15.0

+24V DC / 15.0
-FUC100
500 mA

-A100
L+: M:

6ES7134-6GD00-0BA1

SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 4XI 2-/4-wire Standard, 16bit

SIEMENS

021.PIRCA.102 - Pressure measurement

021.PIRCA.102 - Pressure measurement

		Datum		Břněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Active analog input mesurement wiring diagram, 4-wire		= EDxx
	Zprac..						+
	Zkontr.			KDM ET200SP wiring standards			
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrzeno čím		




BŘNĚNSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

00000

List 10

Stránka 4/6

021.PIRCA.102 - Pressure measurement

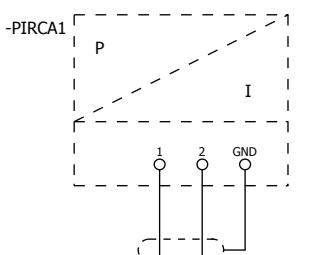

-WS2
JYTY-O 2x1
35 m

BK BN

-FVAI101
Surge protection
Přepěťová ochrana

-XAI2

PE1

M / 10.0

+24V DC / 10.0

-FUC101
500 mA

-A101

L+:

M:

6ES7134-6GD00-0BA1

021.FICR.105 - Flow measurement

SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI 4XI 2-/4-wire Standard, 16bit

SIEMENS

021.FICR.105 - Flow measurement

		Datum			Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Passive analog input measurement wiring diagram, 2-wire		= EDxx
		Zprac..						+
		Zkontr.						
		KDM ET200SP wiring standards						
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrazeno čím			



BRNĚNSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

00000

List 15


Stránka 5 / 6

021.LISA.105 - Minimální hladina v jímce

021.SPARE00_6 - Spare / Rezerva

021.SPARE00_7 - Spare / Rezerva

021.LISA.105 - Maximální hladina v jímce

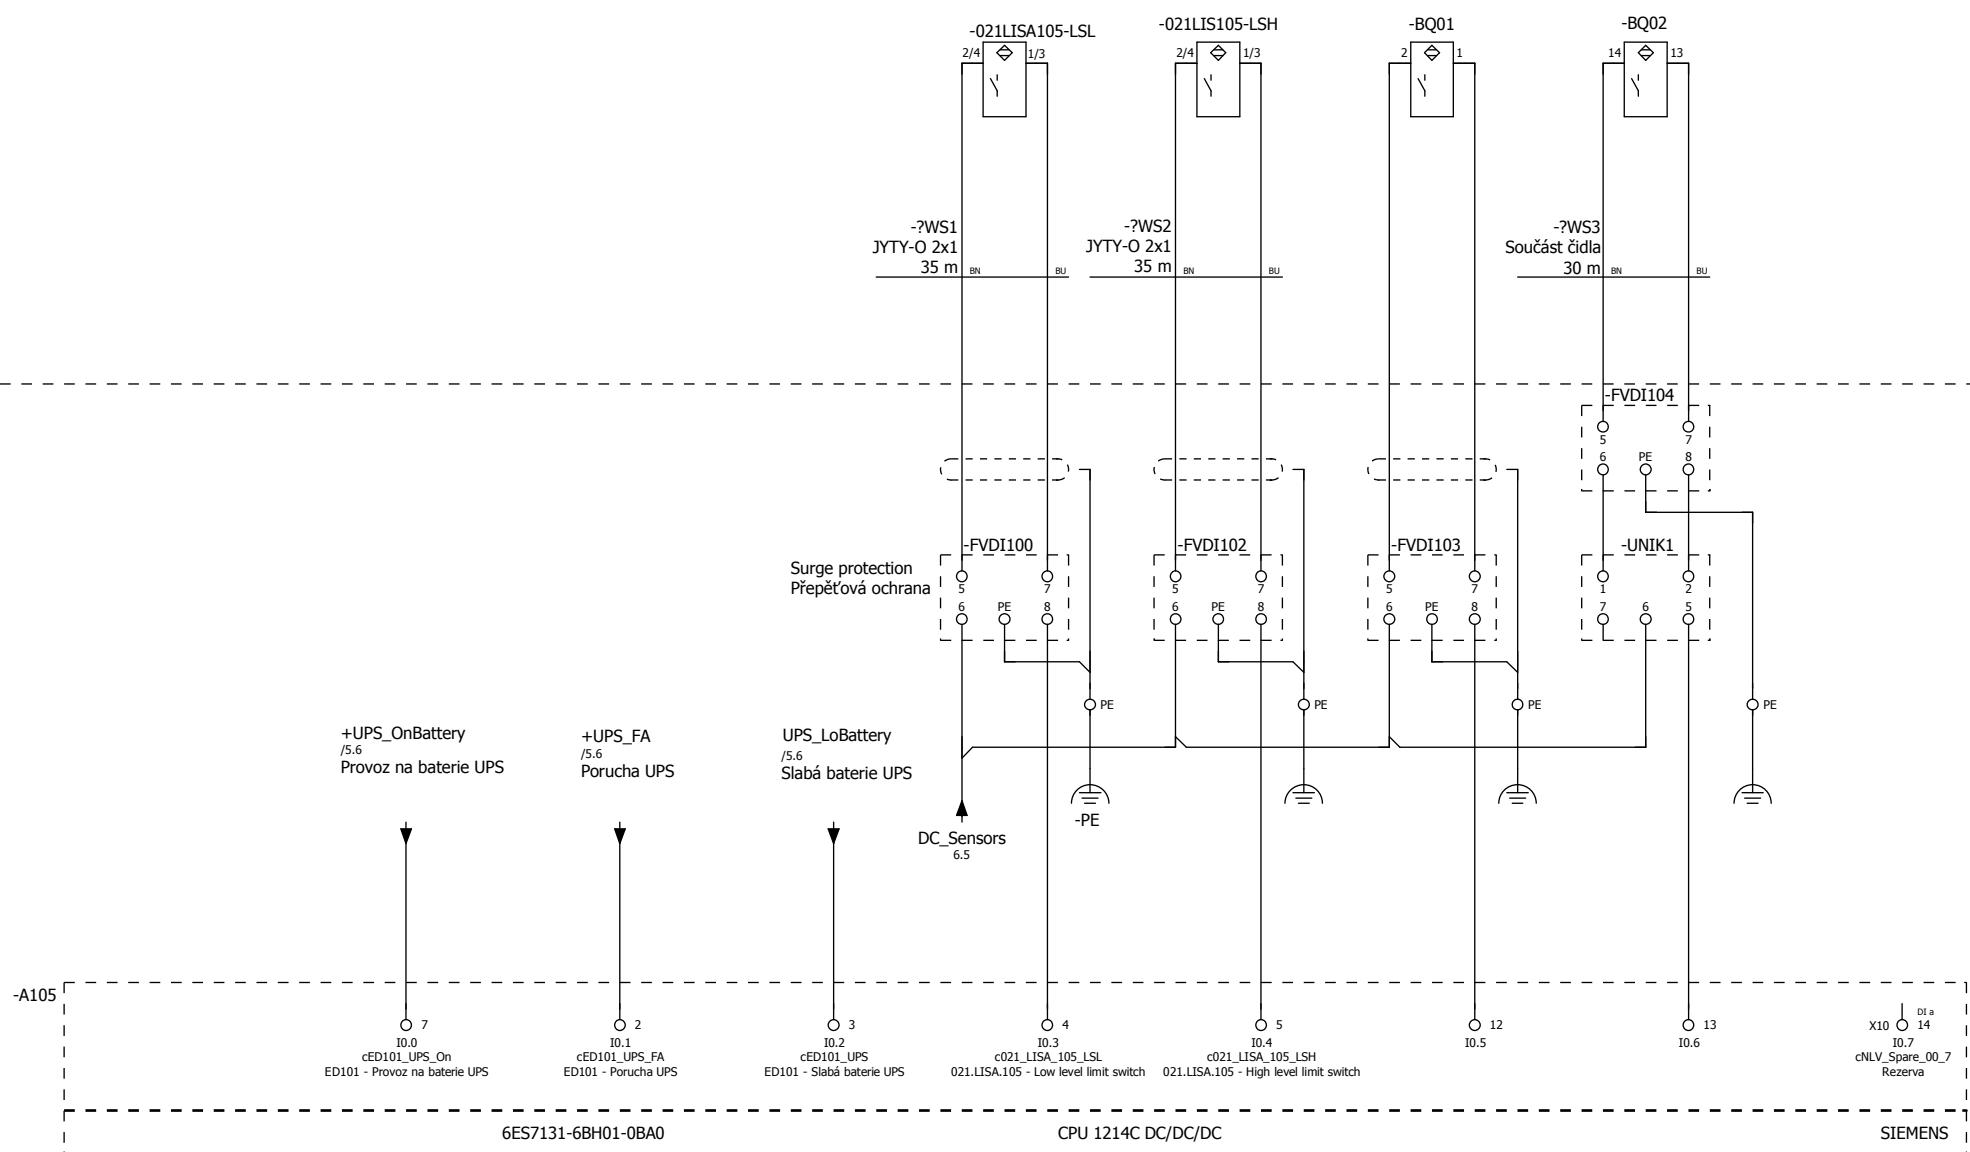

		Datum		Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Zapojení digitálních vstupů, svorkovnice CPU DIA	= EDxx
	Zprac..					+
	Zkontr.			KDM ET200SP wiring standards		
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrzeno čím	