


ČOV Modřice
D.6 Detail odpoje a propoje ZP


1 Půdorys propoje - stáv
1 : 25



2 Půdorys propoje - odpojení
1 : 25

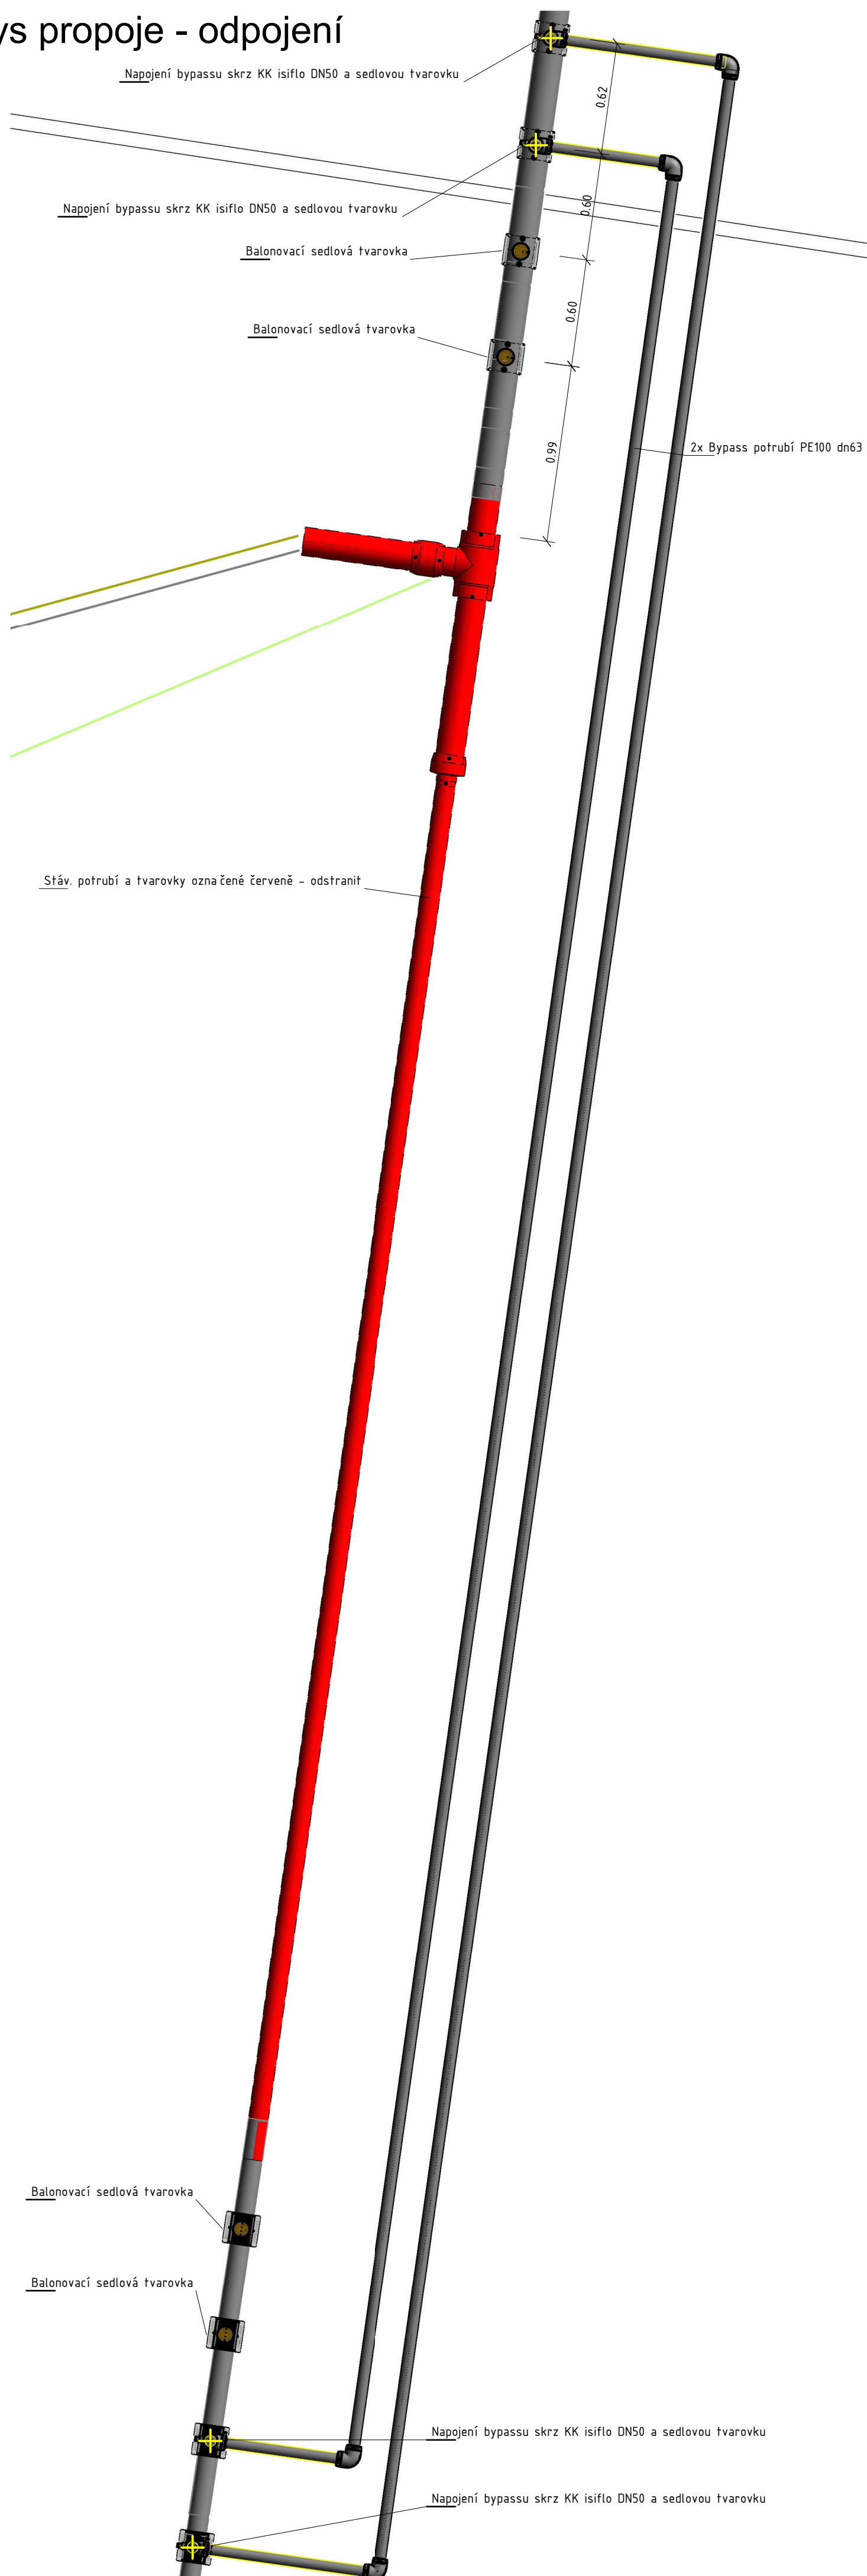


3 Půdorys propoje - propojení
1 : 25

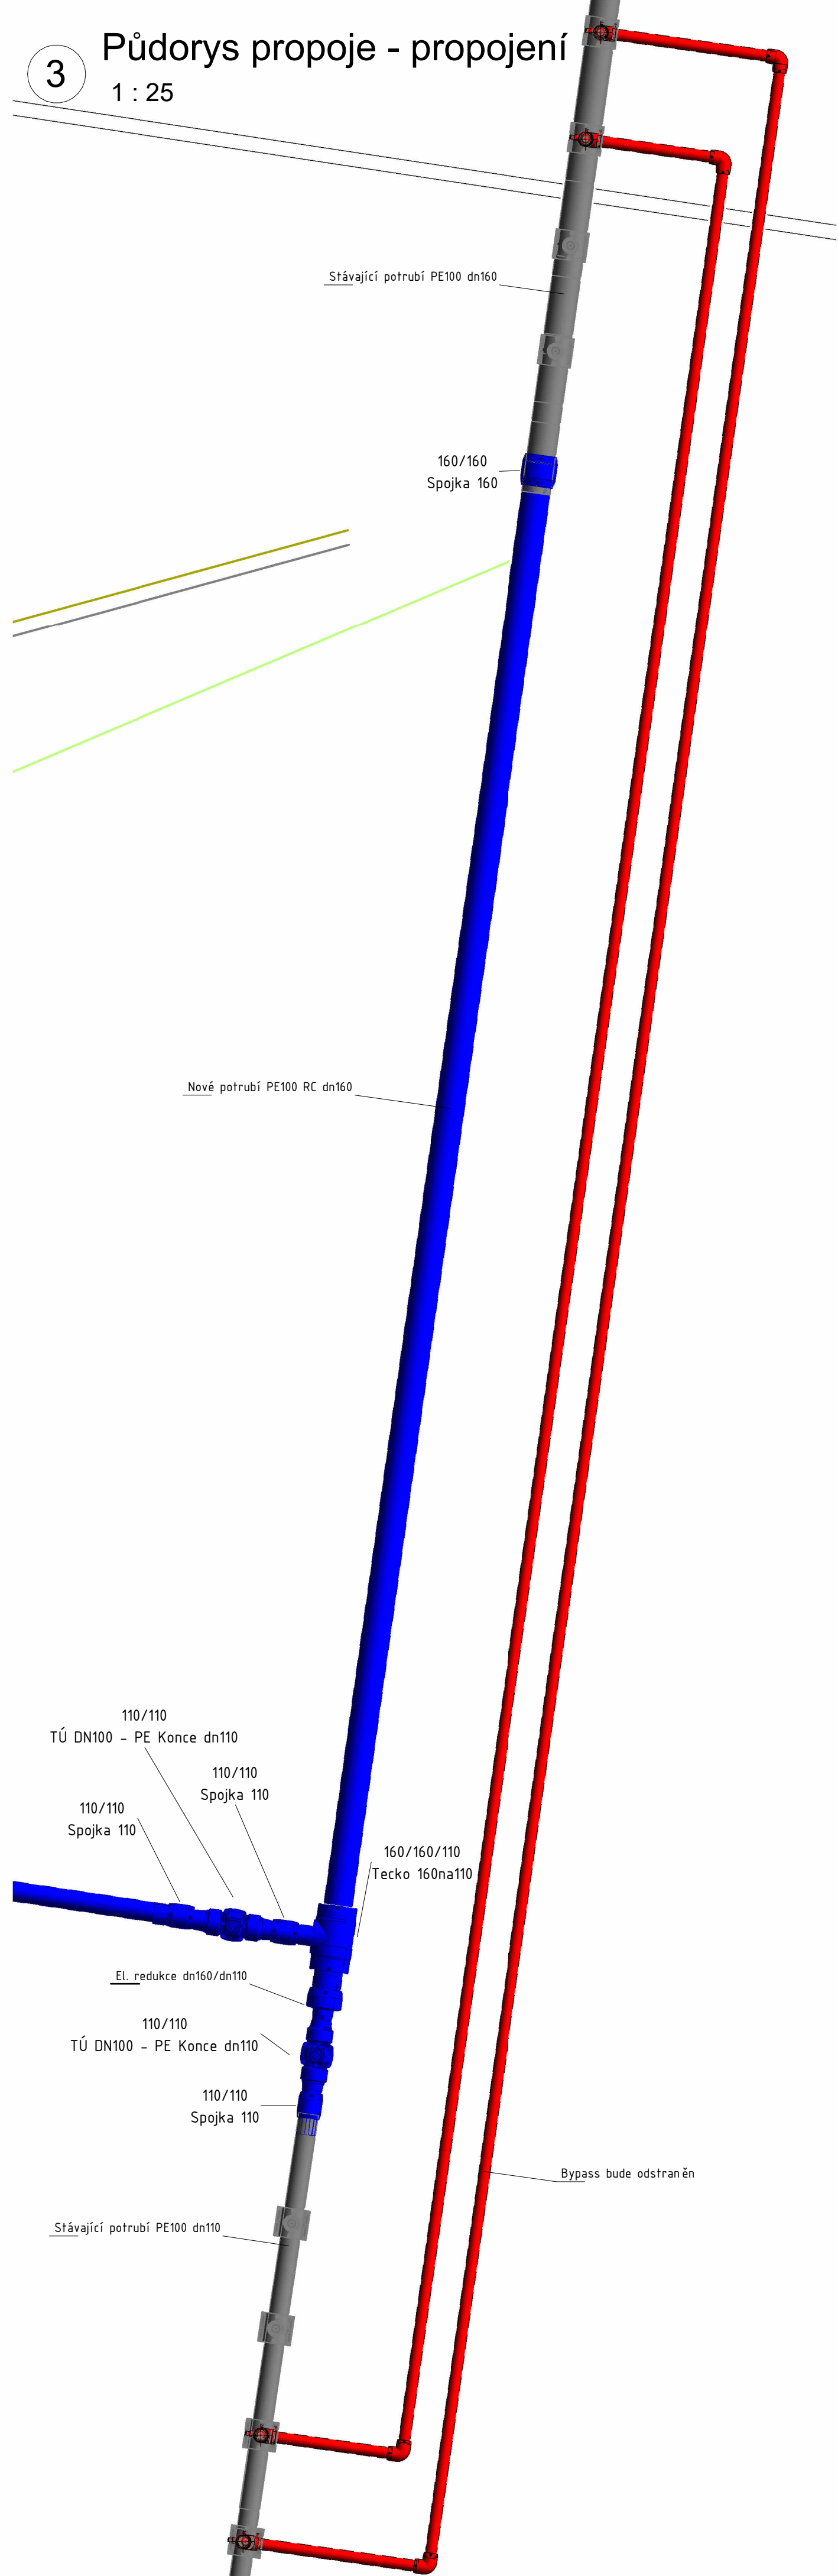


4 3D Propoj - stáv.



5 3D Propoj - odpojení

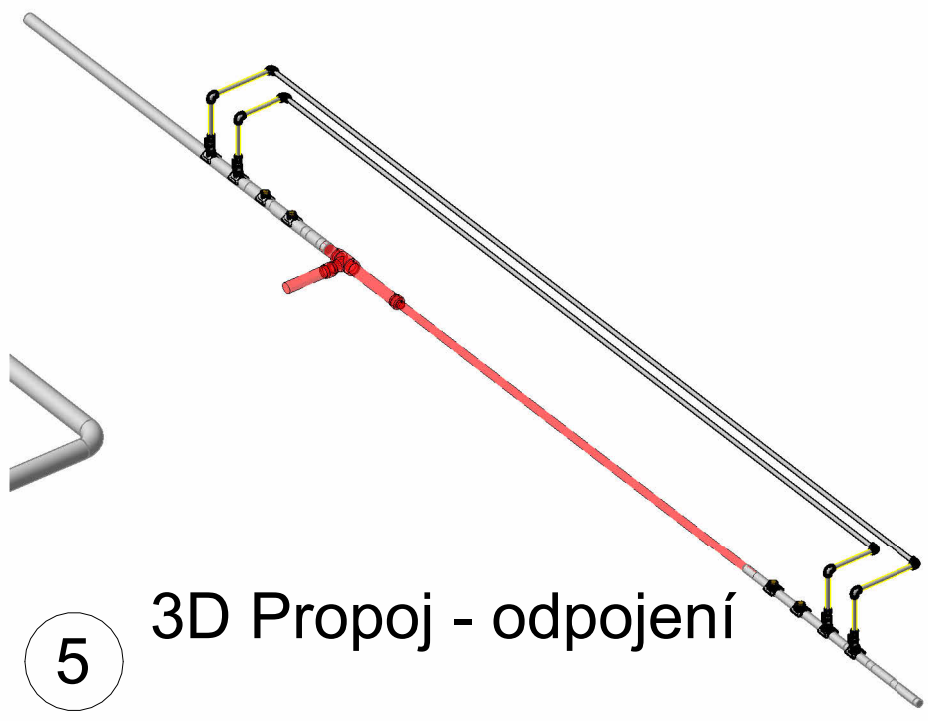

6 3D Propoj - propojení

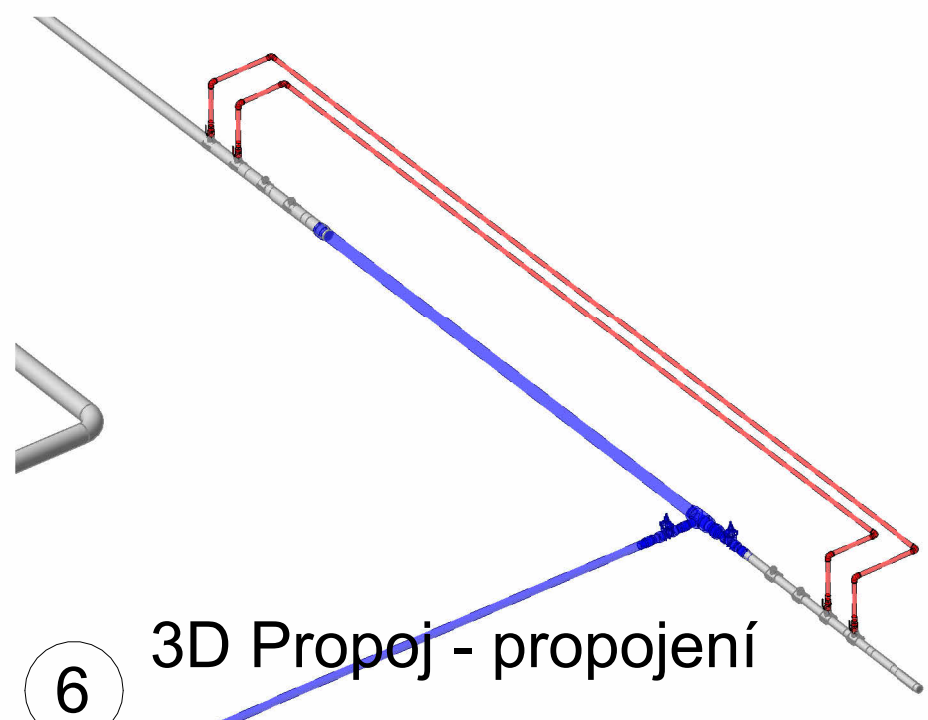

1 a 4. Stávající stav

2 a 5. Odpojení stávajícího potrubí - osazení 8 sedlové tvarovky pro balonování 4x dn160 a 4x dn110, napojení 2x bypass dn63, 2x balonování na obou stranách pro přerušení průtoku plynu, odříznutí stávajícího t-kusu, tvarovek a potrubí (vytěžení v rámci výkopů)

3 a 6. Propojení nového potrubí se stávajícím pomocí el. spojek, osazení nového odbočkového t-kusu společně s novými trasovými uzávěry, odpojení bypassu, sedlové tvarovky budou ponechány

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV				SOUDADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6					
5					
4					
3					
2	ČISTOPIS		8.9.2022	Ing. Kuba, Ph.D.	
1	PRVNÍ VYDÁNÍ PRO KONTROLU		9.8.2022	Ing. Kuba, Ph.D.	
REVIZE	POPS		DATUM	SCHVÁLIL	

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz						SWECO	
VYPRACOVAL	ING. TAMBORLANI	HIP	ING. RINN	T. KONTROLA	ING. KOZICKÝ		
PROJEKTANT	ING. ŽILMA	REDITEL DIVIZE	ING. HANÁK	DATUM	09/2022		
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	Brno Modřice		
AKCE:	Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 01	
					STUPEŇ	DSP	
					FORMÁT	2 A4	
					MĚŘÍTKO	1:25	
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	005765/22/1	
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ				SO/PS	SO 2300	
PRÍLOHA:	DETAIL ODPOJE PROPOJE ZP				ČÍSLO PRÍLOHY	D1.1.2300.6.4	a 2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Odpovědnost této dokumentace je omezena i vzhledem k omezením z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zprístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výjisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).