


KLADĚČSKÉ SCHÉMA VPI.2

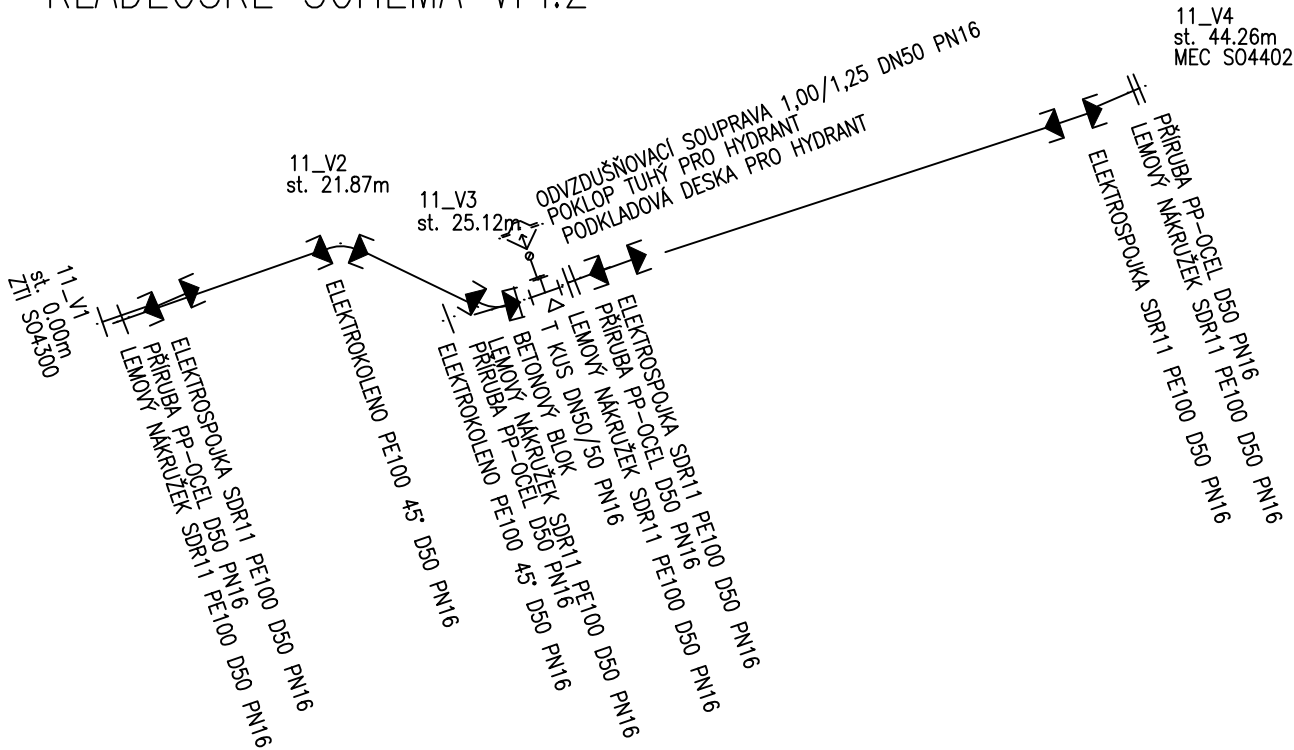


Název	Počet	Jednotka
TVAROVKY		
ELEKTROKOLENO PE100 45° D50 PN16	2	ks
ELEKTROSPJKA SDR11 PE100 D50 PN16	3	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK SDR11 PE100 D50 PN16	4	ks
PRÍRUBA PP-OCEL D50 PN16	4	ks
T KUS DN50/50 PN16	1	ks
ARMATURY		
ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA 1,00/1,25 DN50 PN16	1	ks
JINÉ		
POKLOP TUHÝ PRO HYDRANT	1	ks
PODKLADOVÁ DESKA PRO HYDRANT	1	ks
BETONOVÝ BLOK	1	ks
OZNAČNÍKOVÁ TYČ S TABULKOU + BETONOVÝ ZÁKLAD 400x400x800mm	1	ks
POTRUBÍ		
PE-HD, PE100 SDR11 d50	44.26	m
VÝSTRAŽNÁ FOLIE	44.26	m
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ Cu 4mm2	44.26	m

PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ, MATIC A PODLOŽEK PRO DANÉ DN.
VEŠKERÉ PŘÍRUBOVÉ SPOJE, ULOŽENÉ V ZEMI, BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI MANŽETAMI.

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3	REVIZE 01	05.05.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
2	ČISTOPIS	06.01.2023	Ing. Kuba, Ph.D.
1	VERZE KE KONTROLE	07.12.2022	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Lexová	HIP	Ing. Rinn	T. KONTROLA	Ing. Kubová, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Lexová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	01/2023
OBJEDNATEL	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			OKRES	BRNO
AKCE: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice D1.1.2300.8 KLADEČSKÁ SCHÉMATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	12 2127 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009435/22/1
ČÁST STAVBY	SPOJOVACÍ POTRUBÍ			SO/PS	SO2300
PŘÍLOHA: KLADÉČSKÉ SCHÉMA - VPI.2				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2300.8.7
					c 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).